VATTENFALL

Stadswarmte-etiket 2022

Energiebronnen per gebied

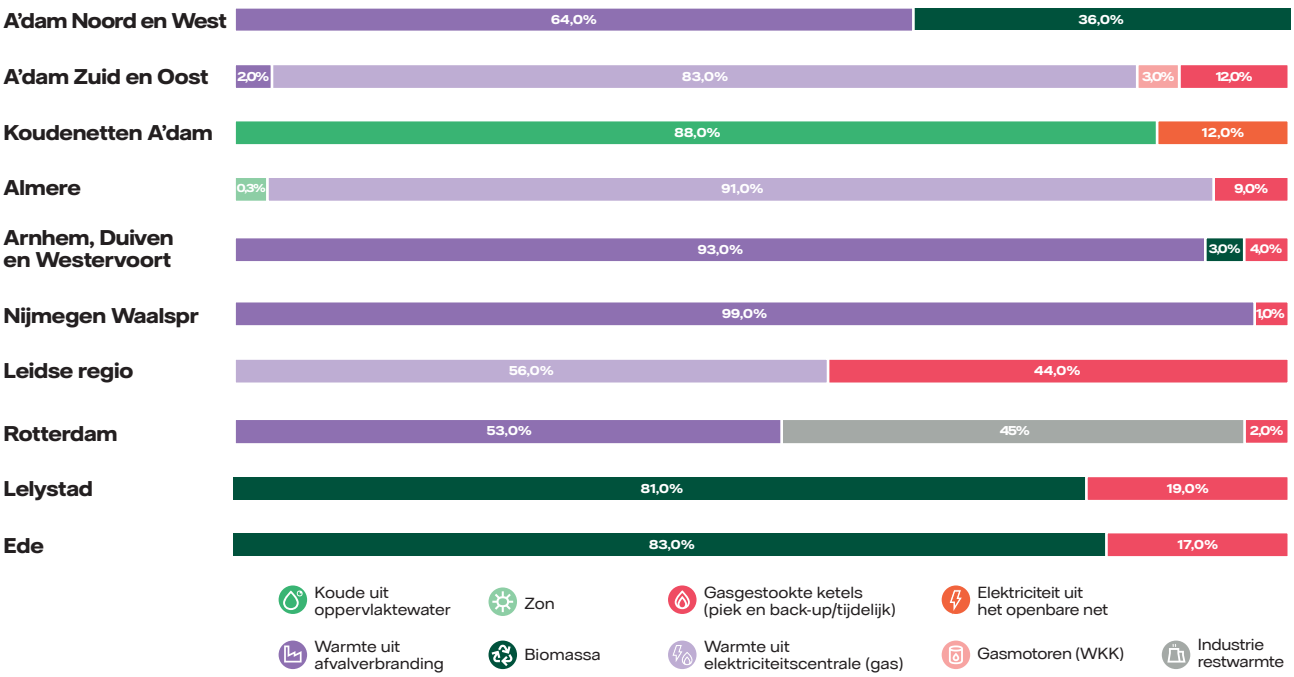

Milieugevolgen per gebied

	A'dam Noord en West	A'dam Zuid en Oost	Koudenetten A'dam	Almere	Arnhem, Duiven en Westervoort	Nijmegen Waalspr	Leidse regio	Rotterdam	Lelystad	Ede
Aandeel hernieuwbaar[1]	76,0%	3,0%	88,0%	0,6%	82,0%	69,0%	-	23,0%	76,0%	79,0%
Aandeel restwarmte[1]	10,0%	18,0%	-	41,0%	-	14,0%	21,0%	62,0%	-	-
CO_2-reductie tov HR gasketel / compressiekoeling	80,0%	56,0%	65,0%	60,0%	79,0%	76,0%	29,0%	78,0%	64,0%	71,0%
CO_2 uitstoot kg/GJ levering	12,1	26,3	9,7	23,5	12,6	14,0	42,8	13,3	21,2	16,8
Warmteverlies	21,0%	21,0%	-	31,0%	24,0%	31,0%	21,0%	34,0%	40,0%	33,0%
Primaire energiefactor (HHV) per GJ levering	0,16	0,51	0,17	0,46	0,18	0,18	0,84	0,21	0,41	0,33

1. Berekeningswijze conform "Duurzaamheid van warmte- & koudelevering - Voorstel voor inhoud van de rapportageverplichting onder de Warmtewet"